- Aixe sur Vienne
- Beynac
- Boisseuil
- Bosmie l'Aiguille
- Burgnac
- Bussière Galant
- Chaillac sur Vienne
- Châlus
- Cognac la Forêt
- Condat sur Vienne
- Coussac Bonneval
- Feytiat
- Flavignac
- Glandon
- Glanges
- Gorre
- Isle
- Jourgnac
- La Meyze
- La Porcherie
- La Roche l'Abeille
- Ladignac le Long
- Lavignac
- Le Vigen
- Les Cars
- Meilhac
- Oradour sur Glane
- Pageas
- Panazol
- Pierre Buffière
- Rilhac Lastours
- Royères
- Saint Auvent
- Saint Brice sur Vienne
- Saint Cyr
- Sainte Marie de Vaux
- Saint Genest sur Roselle
- Saint Germain les Belles
- Saint Hilaire Bonneval
- Saint Jean Ligoure
- Saint Just le Martel
- Saint Laurent sur Gorre
- Saint Martin de Jussac
- Saint Martin le Vieux
- Saint Priest Ligoure
- Saint Priest sous Aixe
- Saint Victurnien
- Saint Vitte sur Briance
- Saint Yrieix la Perche
- Saint Yrieix sous Aixe
- Séreilhac
- Solignac
- Verneuil sur Vienne

SYNDICAT DES EAUX VBG
VIENNE | BRIANCE | GORRE

INNOVER AUJOURD'HUI POUR PRESERVER DEMAIN

Synthèse du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'eau potable

Exercice de consommation 2019

Les chiffres-clés

Saint-Martin-de-Jussac - Chiffres-clés 2019

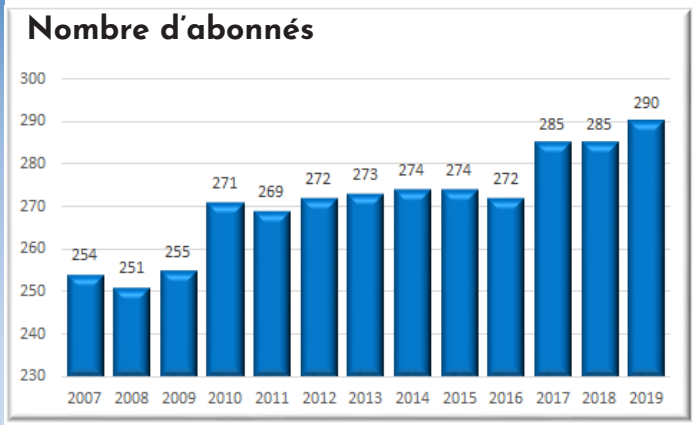

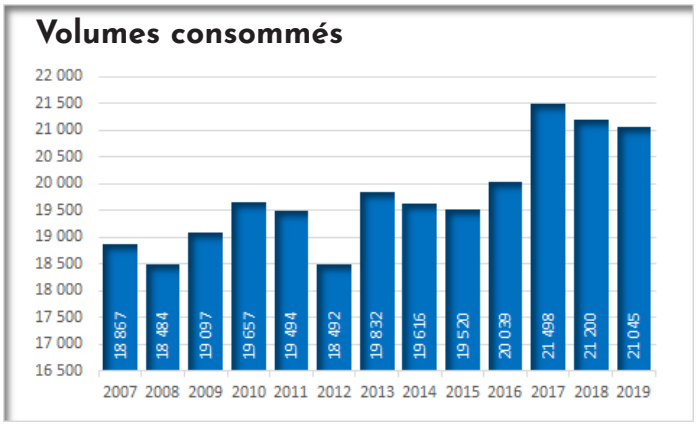

Nombre d'usagers par catégorie	Agricoles	
	Communaux	5
	Domestiques	284
	Industriels	1
	Collectifs	

Linéaire de canalisations sur la commune :	**20 772 ml**
Nombre d'habitants :	**565**
Nombre d'abonnés par km :	**14**
Nombre d'habitants par abonné :	**1,9**

Linéaire inspecté dans le cadre de la recherche de fuites (ml) :	
Nombre de casses/fuites réparées sur conduites :	2
Nombre de casses/fuites réparées sur branchements :	1
Nombre de branchements neufs :	2
Linéaire de canalisations posé (ml) :	283
Linéaire de canalisations abandonné (ml) :	113
Nombre de branchements repris :	8

Le réseau sur la commune

Matériau	Linéaire
Acier	
Fonte	7 526
Inconnu	
Polyéthylène	22
PVC	13 224
TOTAL	**20 772**

Les travaux 2019 sur la commune de Saint-Martin-de-Jussa

La qualité de l'eau potable en 2019

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution : **SYTEPOL (VBG)**

Gestionnaire du réseau : SMAEP VIENNE-BRIANCE-GORRE

Exploitant du réseau : SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES

Les installations contrôlées qui alimentent ce réseau sont :

Station de production : **STATION DE LA BASTIDE**

LE CONTROLE SANITAIRE

Le contrôle sanitaire des eaux de consommation est assuré par l'Agenge Régionale de Santé du Limousin en application du Code de la Santé Publique. Ce document présente une synthèse des contrôles effectués pour certains paramètres. Les résultats complets sont des documents publics que vous pouvez consulter en mairie.

La teneur en fluor des eaux distribuées en Haute-Vienne étant inférieure à 0,5 mg/L, il est recommandé, pour la prévention de la carie dentaire chez l'enfant, d'effectuer des apports complémentaires de fluor par l'utilisation de sel de cuisine fluoré ou de comprimés de fluor (après avis médical).

RECOMMANDATIONS DE CONSOMMATION

Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau présente un aspect inhabituel, ne la consommez pas et signalez-le au distributeur de l'eau.

Ne consommez pas une eau qui a stagné dans les canalisations. En effet la corrosion de ces canalisations peut se traduire dans l'eau, après seulement quelques heures de stagnation, par des concentrations excessives en métaux comme le fer (rouille, eau colorée…), le cuivre (mauvais goûts, taches bleues sur les sanitaires…) ou le plomb (risque de saturnisme…). Employez cette eau pour des usages tels que vaisselle, douche… Vous pourrez ensuite utiliser l'eau qui n'a pas stagné pour tout usage alimentaire et si vous le souhaitez la conserver dans des récipients propres et fermés au réfrigérateur pendant 24 heures.

...Quelle qualité en 2019 ?

Qualité bactériologique

Conformité aux limites de qualité		Conformité aux références de qualité	
(un dépassement des limites peut entraîner un risque pour la santé)		*(le dépassement des références témoigne du dysfonctionnement des installations)*	
Nombre de contrôles :	73	Nombre de contrôles :	73
% de conformité :	100 %	% de conformité :	97 %

Qualité physico-chimique

Dureté

Une eau dure est une eau calcaire

Cette eau est peu calcaire

Nombre de mesures :	47	
Valeur moyenne :	10,7	°F

pH

Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide

(minimum autorisé pH 6.5 et maximum pH 9.0)

Nombre de mesures :	73
Valeur minimale atteinte :	7,1
% de conformité :	100 %

Nitrates

(maximum autorisé 50 mg/l)

Nombre de mesures :	47	
Valeur moyenne :	3	mg/l
Valeur maximale atteinte :	5	mg/l
% de conformité :	100 %	

Conductivité

Une conductivité inférieure à 200 µS/cm caratérise une eau très peu minéralisée

Nombre de mesures :	73	
Valeur minimale atteinte :	238	µS/cm
% de conformité :	100 %	

Pesticides

(Pour la plupart des pesticides la concentration doit être inférieure à 0.1µg/l)

Nombre de prélèvements :	8	Nombre de mesures :	1 127
Valeur maximale atteinte :	0 µg/l	Nombre de mesures non conformes :	0

Qualité radiologique

Activité alpha globale	Activité bêta globale
Des valeurs inférieures à 0.10 Bq/L sont conformes	*Des valeurs inférieures à 1.0 Bq/L sont conformes*
Nombre de mesures : 7	Nombre de mesures : 7
% de conformité : 100%	% de conformité : 100%

Conclusion sanitaire

Eau de bonne qualité bactériologique.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés.

Eau de qualité conforme à la réglementation en matière de radioactivité.

Pour tous renseignements

Votre distributeur d'eau

SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES

Tel. 05 87 23 10 01

Ce document a été rédigé par l'Agence Régionale de Santé du Limousin - Délégation Territoriale de la Haute-Vienne en application de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution d'eau.

«Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés».

Il peut cependant y avoir des constats d'eau colorée. Quelques explications...

Les problématiques d'eau colorée surviennent principalement dans 2 cas de figures :

1. Une casse ou des travaux ont eu lieu en amont du point de distribution, dans ce cas, de simples purges du réseau suffisent à «ramener» une eau claire.
2. Le problème d'eau colorée est intermittent et revient avec une fréquence plus ou moins variable. Dans ce cas, il s'agit vraisemblablement d'un problème de conduite corrodée. En effet, les conduites un peu anciennes peuvent présenter un décollement du biofilm à l'intérieur de celles-ci, à l'origine d'eau colorée au robinet de certains usagers.

Généralement, cette coloration ne fait l'objet d'aucune restriction d'usage d'eau car celle-ci ne représente aucun risque pour la santé des personnes.

En cas de récurrence, des actions correctives sont mises en place par le syndicat : Installation de purges automatiques ou renouvellement du réseau.

Tarification de l'eau potable

Prix T.T.R.C. (Toutes Taxes et Redevances Comprises)
du m³ d'eau potable pour une facture de 120 m³

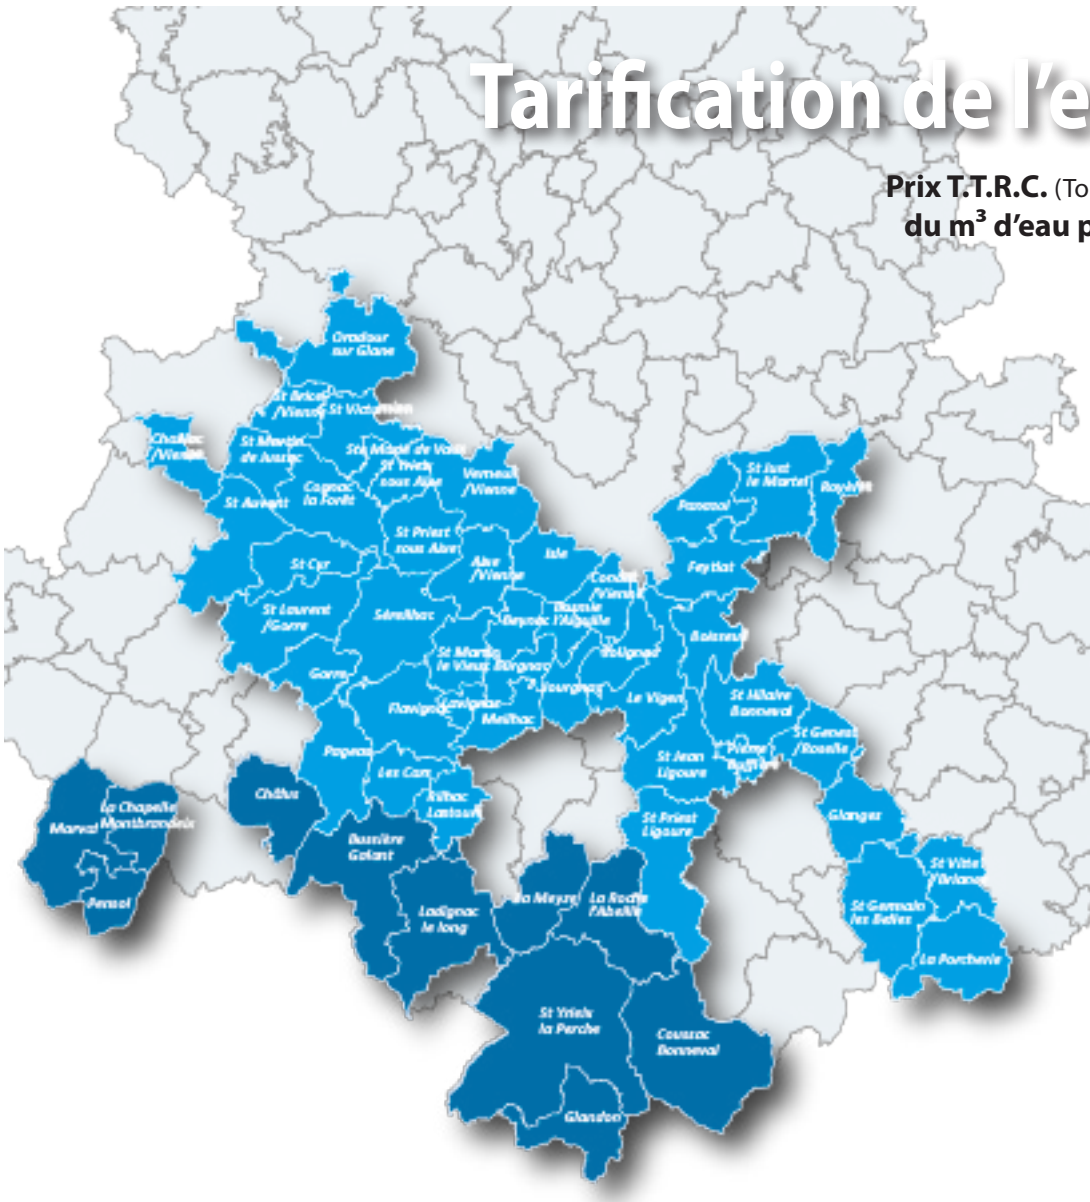

agence de l'eau Loire-Bretagne

Loire Bretagne
2.0837€ TTRC le m3 en 2020
2.0606€ TTRC le m3 en 2019
2.0342€ TTRC le m3 en 2018
2.0273€ TTRC le m3 en 2017
2.0479€ TTRC le m3 en 2016

AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE

Adour Garonne
2.1892€ TTRC le m3 en 2020
2.1661€ TTRC le m3 en 2019
2.1291€ TTRC le m3 en 2018
2.1222€ TTRC le m3 en 2017
2.1376€ TTRC le m3 en 2016

Répartition d'une facture d'eau de 120 m³ en 2018 par agence de l'eau

	agence de l'eau Loire-Bretagne	AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE
Abonnement VBG	7.20%	6,85%
Abonnement SE3R	8.99%	8,55%
Consommation VBG	23.98%	22.83%
Consommation SE3R	41.26%	39.27%
Taxes et redevances	18.57%	22,49%

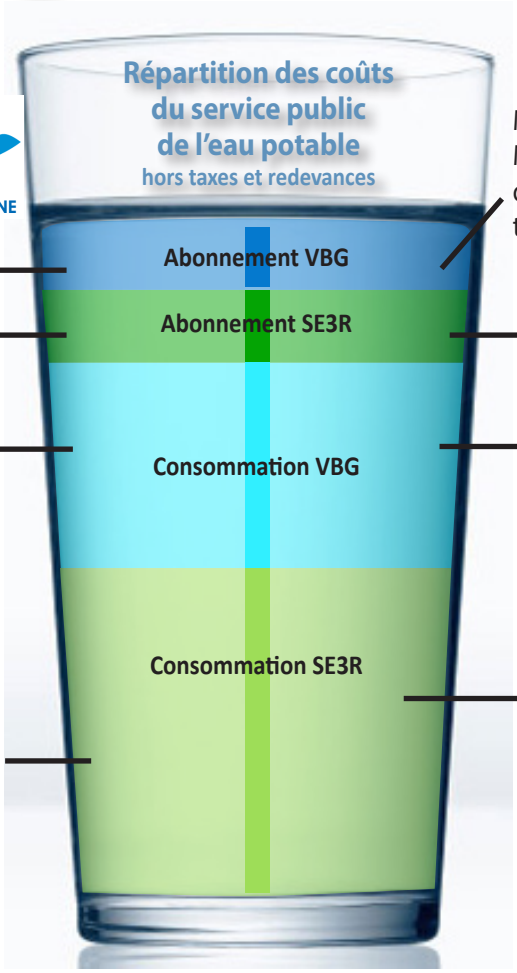

Qui finance quoi ?

Maîtrise d'oeuvre - Marchés de travaux - Instruction des demandes de raccordements - Fonctionnement du service

Gestion clientèle - Facturation

Investissements

Entretien du réseau
Réparations casses, purges
Energie
Réactifs
Personnel